


●調合タンクへの原料投入

SPVバルブ導入箇所

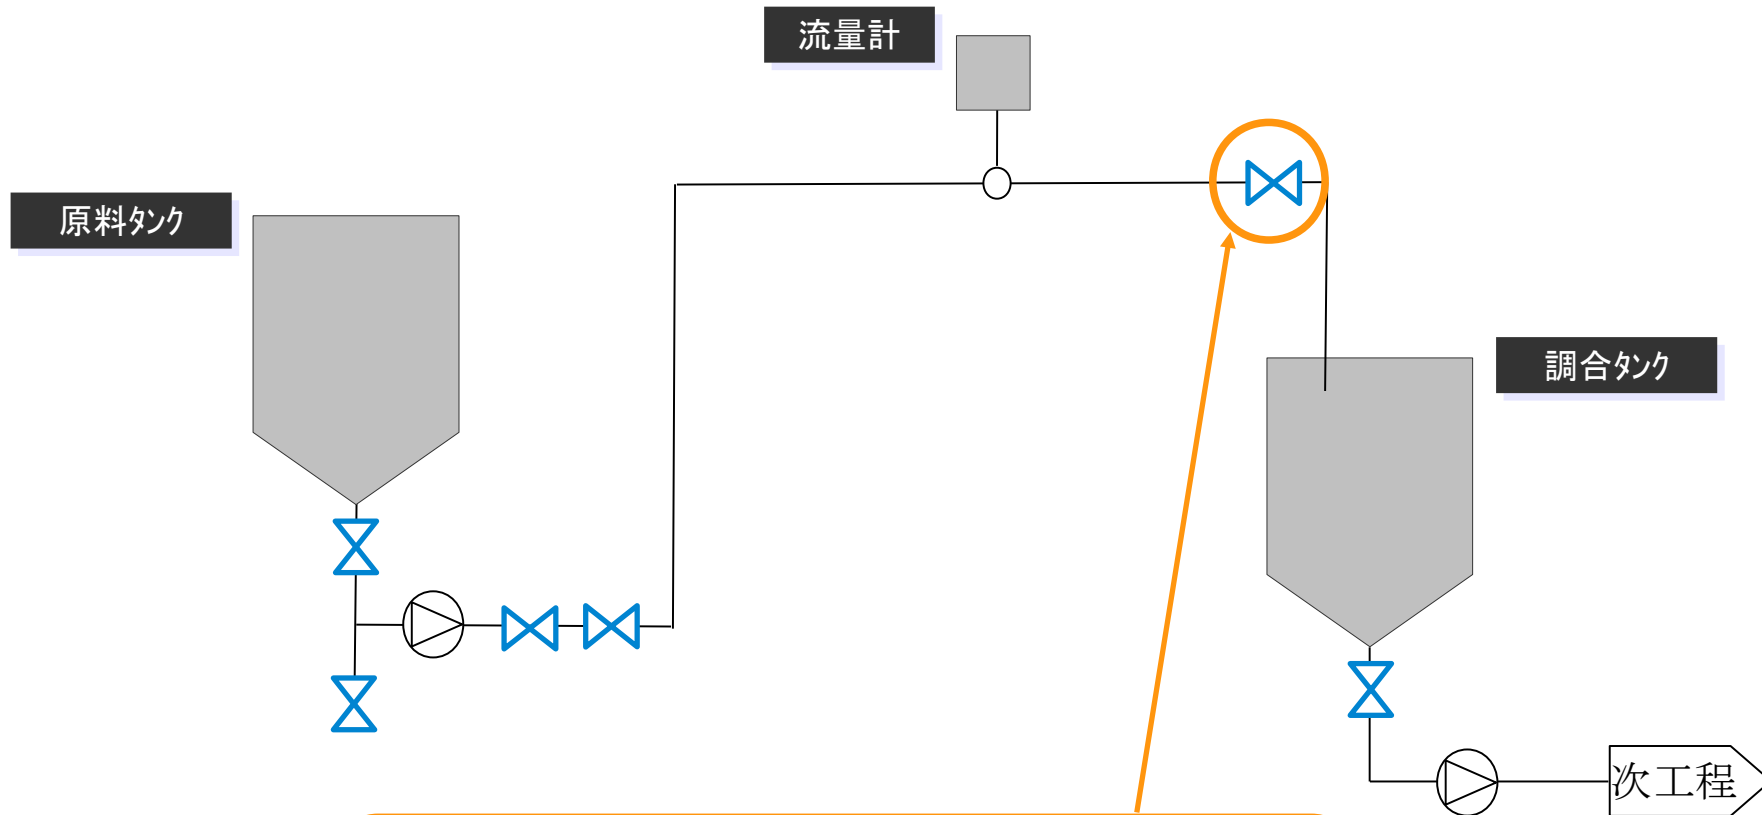

投入弁はウォーターハンマーが起こりやすいので、2段閉止弁を採用

*または送りポンプをインバータ制御

投入開始⇒全開

流量計定量前⇒中間開で流量を絞る

*投入精度を上げる

*ウォーターハンマーを軽減する

投入終了⇒全閉